
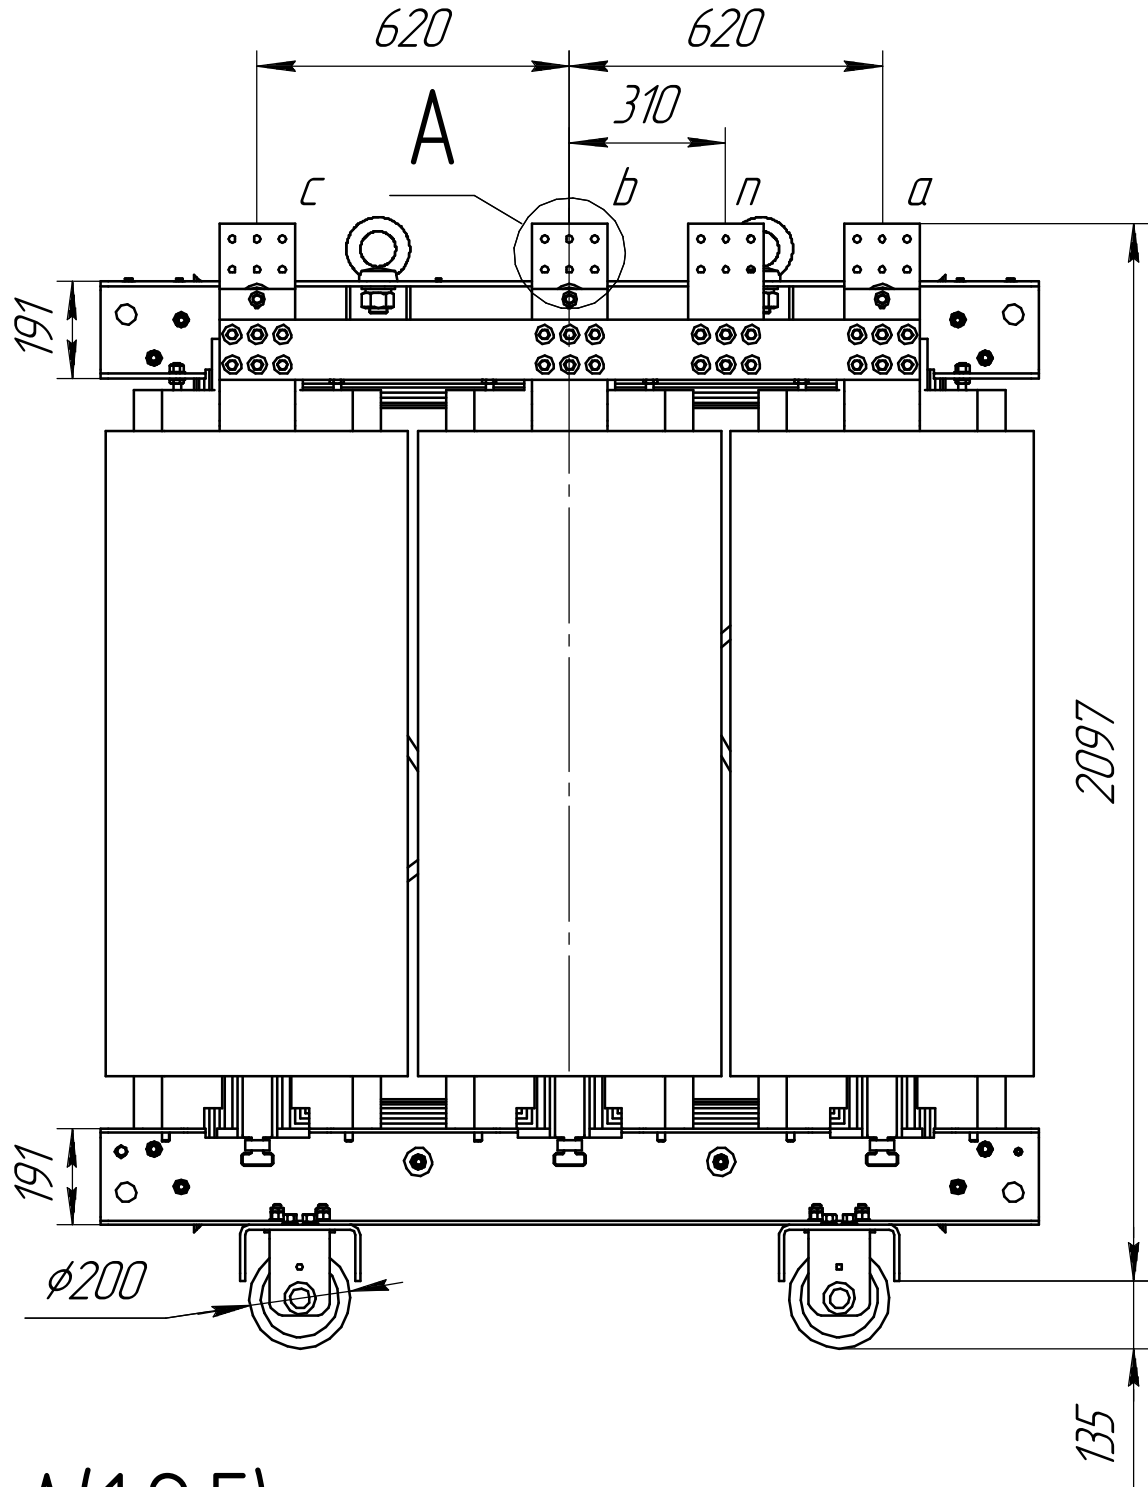
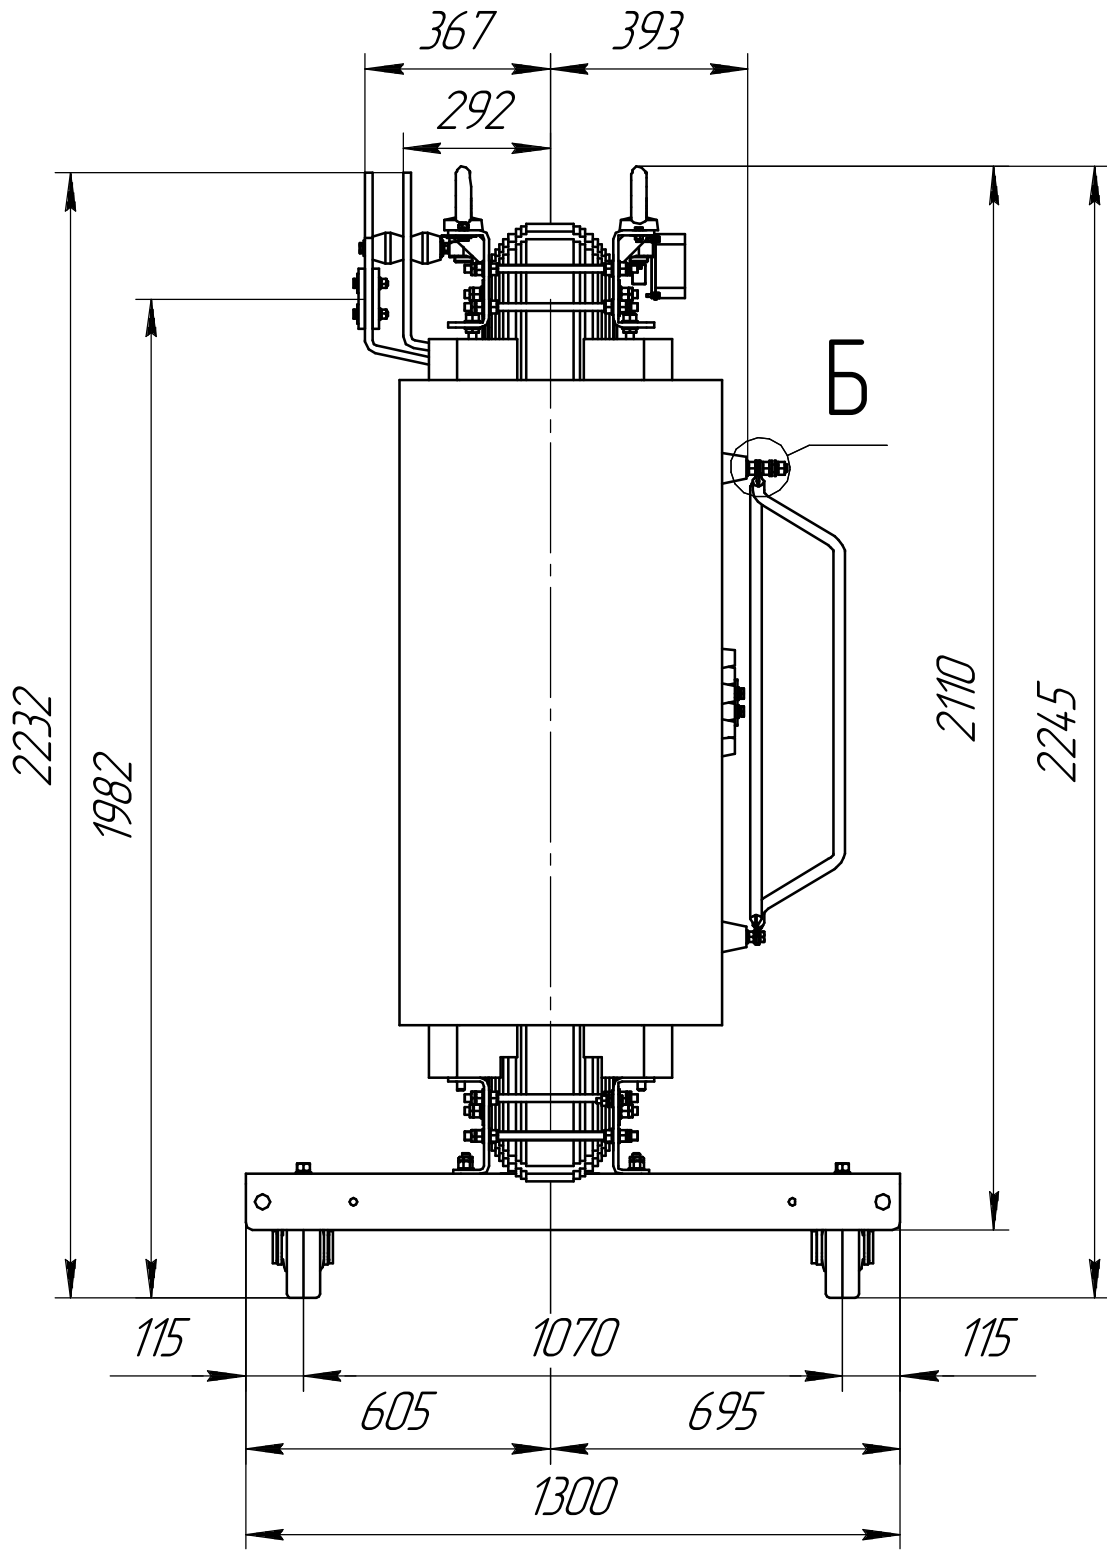


|               |
|---------------|
| Перв. примен. |
| Спроб. №      |



|              |
|--------------|
| Подп. и дата |
| Инв. № дудл. |
| Взам. инв. № |
| Подп. и дата |
| Инв. № подл. |

Вспомогательная  
соединительная  
коробка

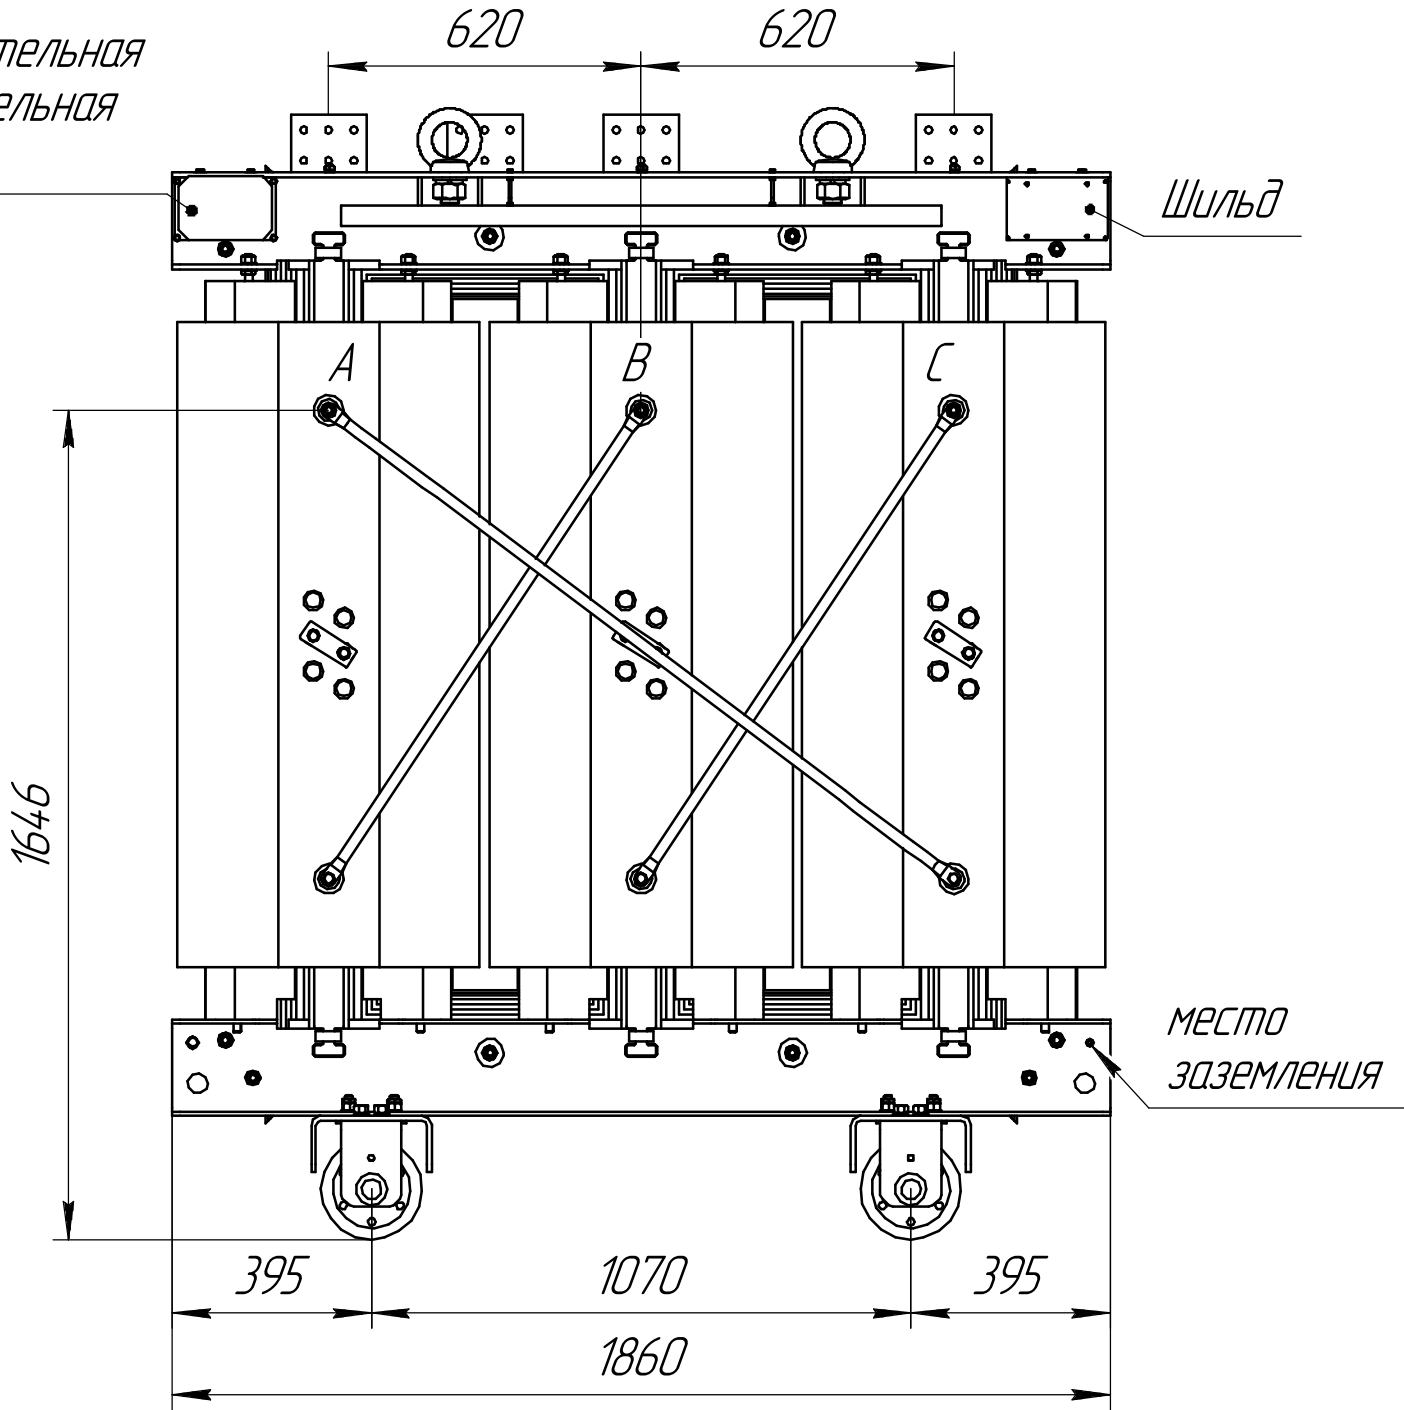


A(1:2,5)  
Подключение НН

Б(1:2)  
Подключение ВН

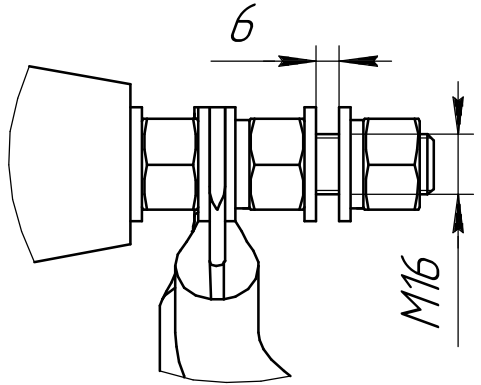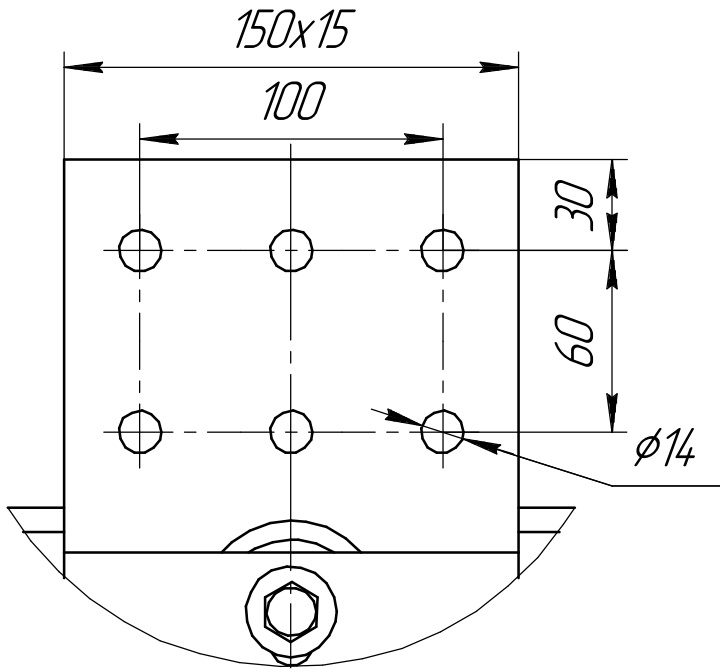

Неуказанные предельные отклонения размеров Н16, h16,  $\pm \frac{IT16}{2}$ .

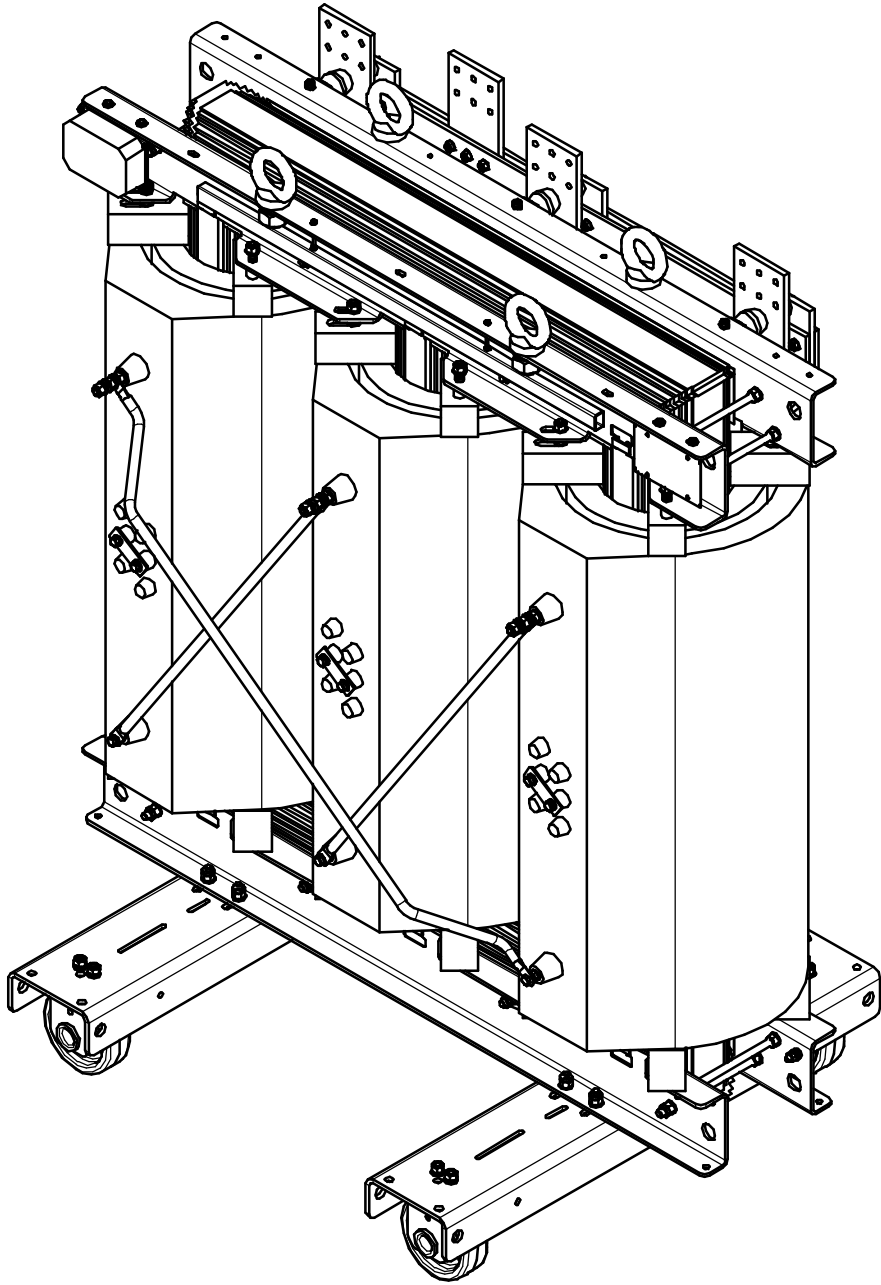

|                       |          |       |      |                                                                                                   |        |         |
|-----------------------|----------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| ТСЛ-2500.0.000.000 ГЧ |          |       |      |                                                                                                   |        |         |
| Изм./Лист             | № докум. | Подп. | Дата | Трансформатор GREENCAST<br>2500kVA - 6000(10000)±2x2,5%/400V<br>50Hz - Dyn11<br>Габаритный чертеж |        |         |
| Разраб.               |          |       |      | Лит.                                                                                              | Масса  | Масштаб |
| Пров.                 |          |       |      |                                                                                                   | 4600   | 1:15    |
| Т.контр.              |          |       |      | Лист                                                                                              | Листов | 1       |
| Н.контр.              |          |       |      | АОС<br>ТРАФ                                                                                       |        |         |
| Утв.                  |          |       |      | Копировал<br>Формат А2                                                                            |        |         |